


# 2023年度 供給計画図 (福島支社)

郡山市

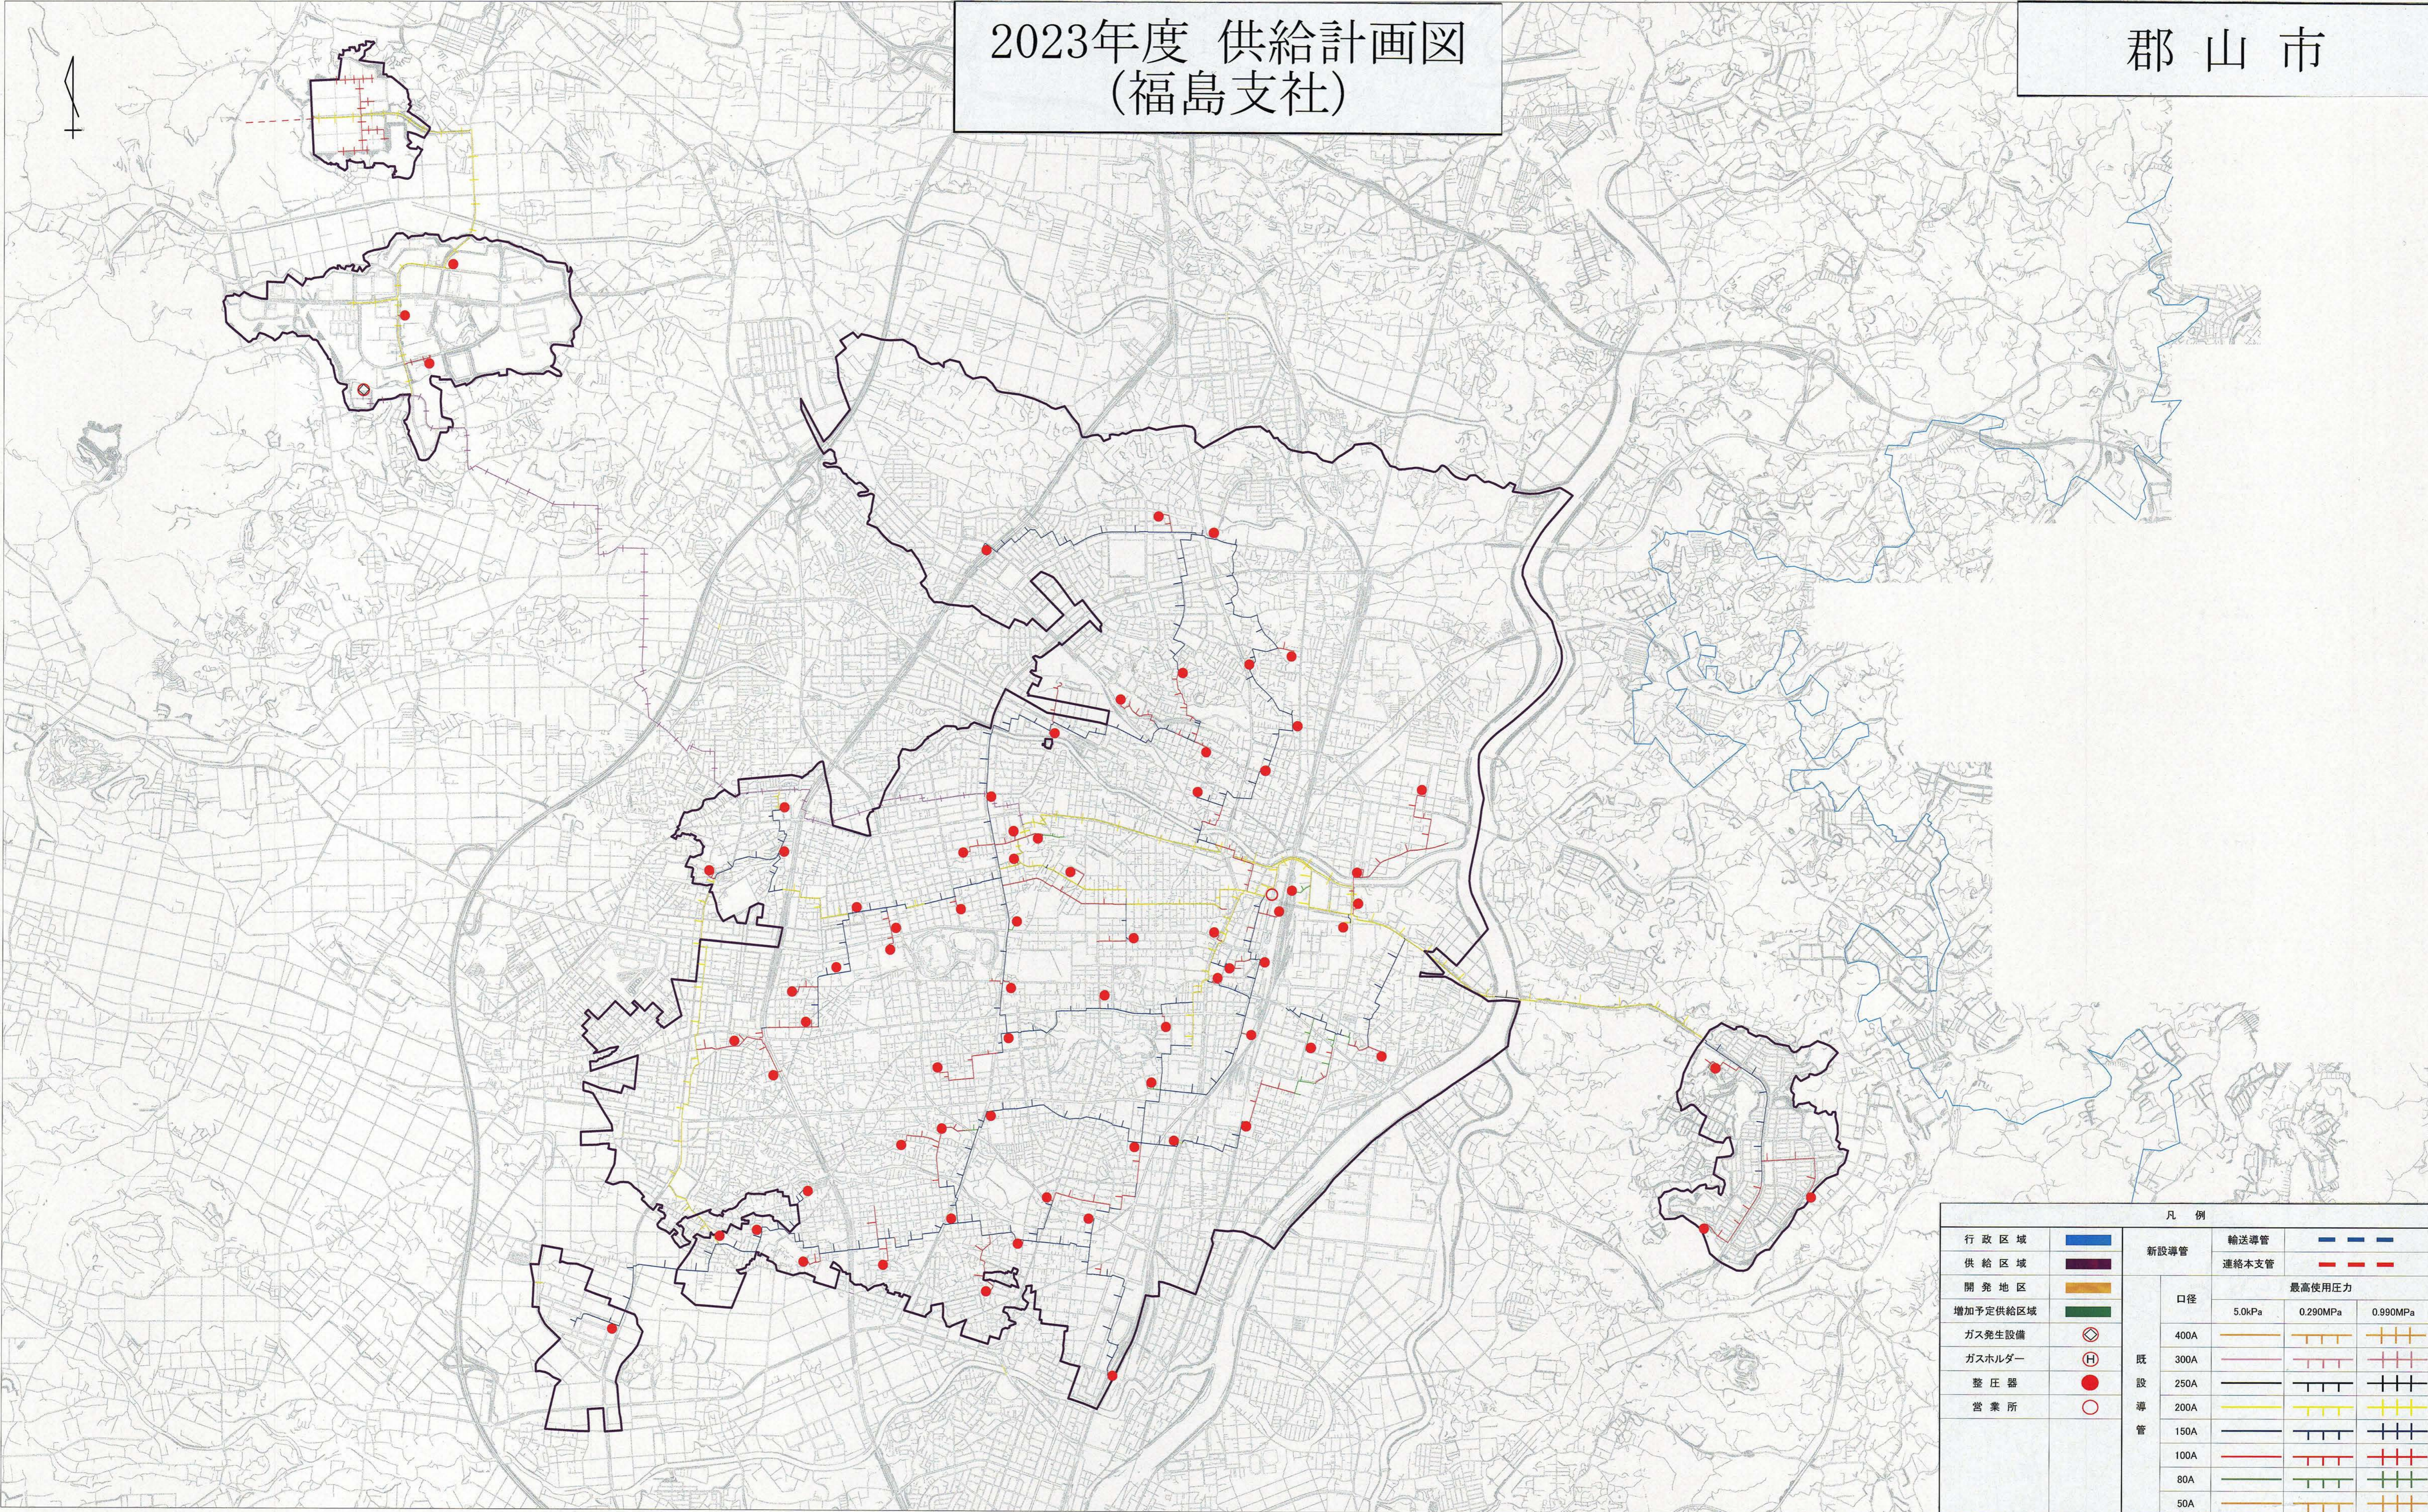

凡例			
行政区域		輸送導管	
供給区域		連絡本支管	
開発地区		最高使用圧力	
増加予定供給区域		口径	5.0kPa 0.290MPa 0.990MPa
ガス発生設備		既設導管	400A
ガスホルダー			300A
整圧器			250A
営業所			200A
			150A
			100A
			80A
		50A	

0 3000 m 1/25000