


2025年度 供給計画図
(福島支社)

本 宮 市



凡 例				
行政区域		計画導管	輸送導管	
供給区域		連絡導管		
開発地区		最高使用圧力		
増加予定供給区域		口径	5.0kPa	0.290MPa 0.990MPa
ガス発生設備		既設導管	400A	
ガスホルダー			300A	
整圧器			250A	
営業所			200A	
			150A	
			100A	
			80A	
			50A	

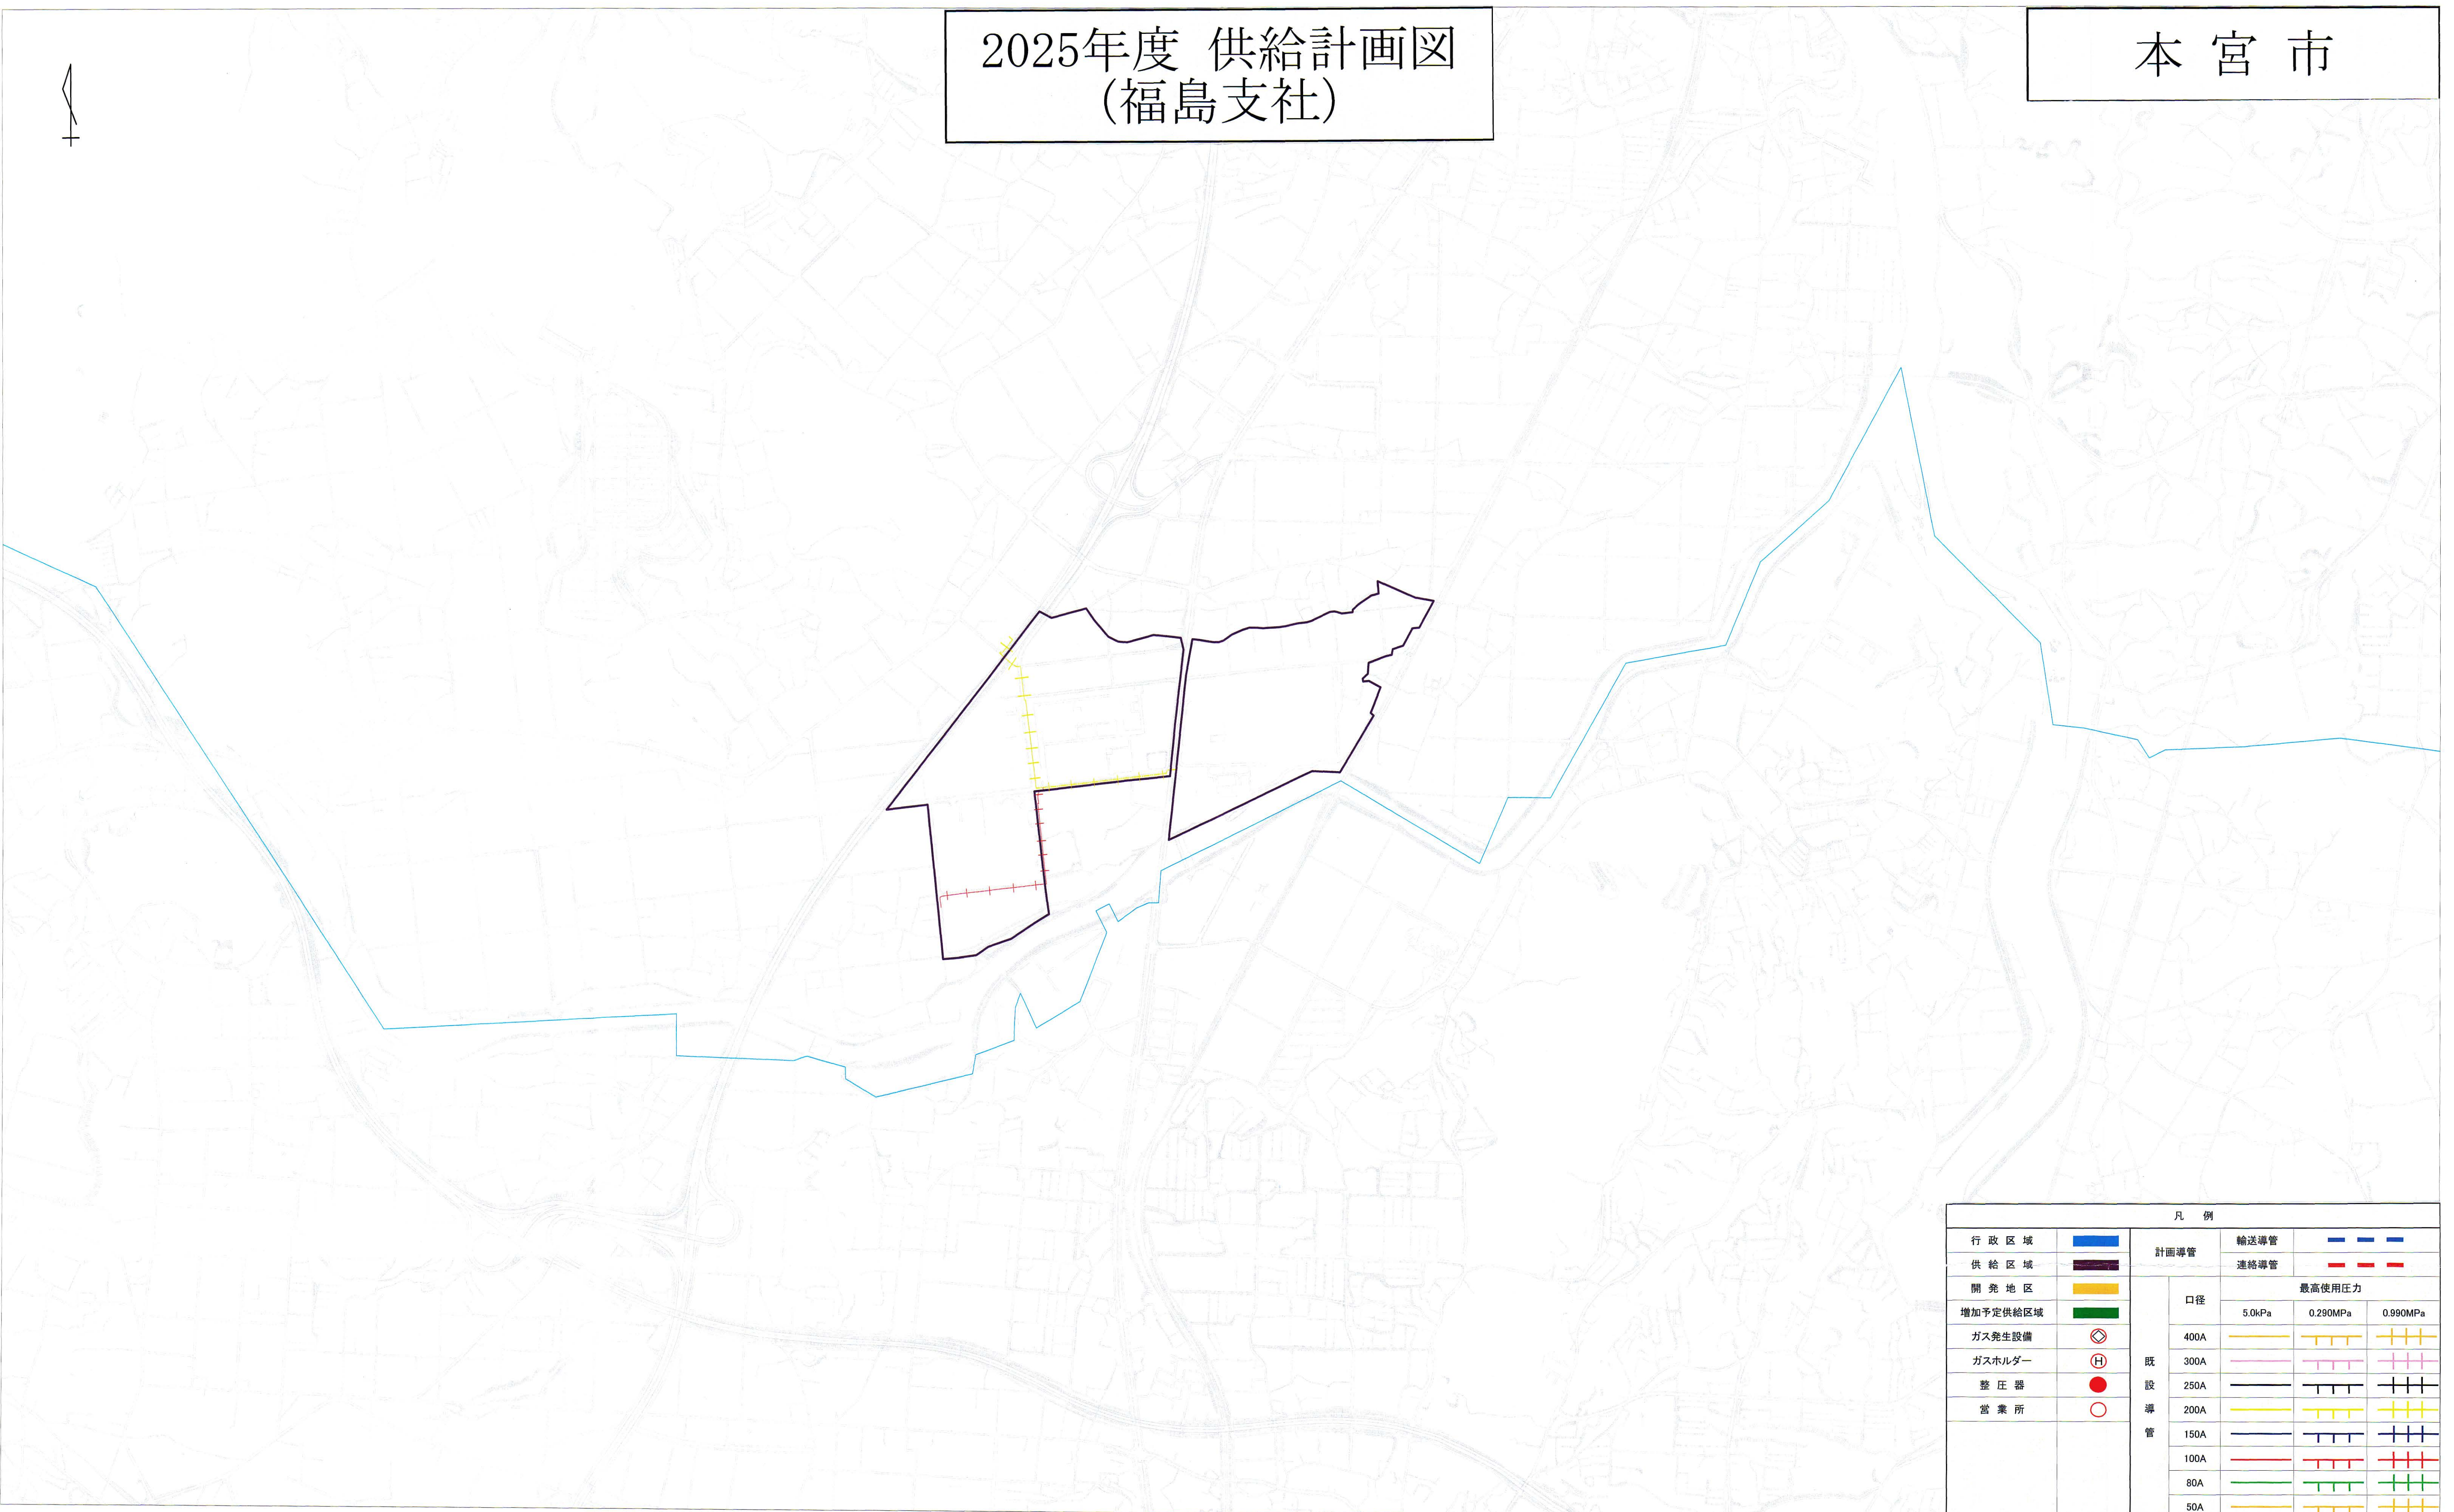